

Wasserübung Kreis Cochem Zell

Staffel_(27.032014)

Wettbewerbsplatz

Die Wettbewerbsbahn muss mindestens 50 m lang und 20 m breit sein. Der Ablageplatz (2m x 3m), die Lage des Verteilers und die 45-m-Linie mit den Quermarkierungen für den Angriffs- und den Wassertrupp sind ausreichend zu markieren.

Wettbewerbsgeräte

Für den Wettbewerb werden folgenden Geräte und Ausrüstung benötigt. Alle Geräte müssen nach den DIN Richtlinien und für die Verwendung bei der Feuerwehr zugelassen und geprüft sein. Es dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden.

- Tragkraftspritze (TS 8/8)
- 2 A- Saugschläuche – werden vom Veranstalter gestellt
- 1 A- Saugkorb – wird vom Veranstalter gestellt
- 1 Ventilleine (Feuerwehr Arbeitsleine mind. 20m)
- 1 Halteleine (Feuerwehr Arbeitsleine mind. 20m)
- 1 Feuerwehr Arbeitsleine mind. 20m
- 1 B- Druckschlauch 15m
- 4 C- Druckschlauch 15m
- 1 Verteiler mit Niederschraubventilen – wird vom Veranstalter gestellt
- 1 Kupplungsschlüssel B (für Verteiler)
- 2 CM- Strahlrohre
- 1 Seilschlauchalter (WT)
- 3 Trageriemen für C und B Druckschläuche (für AT bei Bedarf)
- 3 Handscheinwerfer (ggf. Attrappen)
- 3 Kupplungsschlüssel A (2x WT, 1x MA)
- 1 Satz Taktische Zeichen (Brusttücher)

Die Wettbewerbsgruppe tritt an:

- im Übungsanzug nach DJF-Bekleidungsrichtlinie,
- mit Schutzhelm nach DJF-Bekleidungsrichtlinie,
- in festem Schuhwerk,
- mit Schutzhandschuhen nach UVV und DJF-Bekleidungsrichtlinie
- mit Brusttüchern „Taktische Zeichen“
- **beim Start von mehreren Staffeln dürfen nicht mehr als einer doppelt laufen**

Maschinist

Der Maschinist **muss** 18 Jahre alt sein und in die Arbeitsweise und Funktion der TS eingewiesen sein. Nach Möglichkeit sollte der den Kreisausbildungslehrgang Maschinisten absolviert haben.

Ablauf der Übung

Die Staffel nimmt an der 45m Linie Aufstellung. Der Maschinist verbleibt bei der TS. Vor Beginn der Übung wird der Motor der TS gestartet. Der Staffelführer steht im entsprechenden Abstand vor der Staffel und gibt folgenden Einsatzbefehl:

"Wasserentnahmestelle offenes Gewässer; Verteiler an die markierte Stelle; Angriffstrupp zur Brandbekämpfung 1. Rohr zum linken Brandabschnitt vor!"

Vornahme des 1. Rohres

Der Angriffstruppführer wiederholt den Befehl: ***„Angriffstrupp zur Brandbekämpfung 1- Rohr zum linken Brandabschnitt vor.“***

Hier beginnt die Zeitnahme für die Übung!

Der Maschinist holt vom Ablageplatz die für die Wasserentnahme notwendigen Geräte. Er macht die TS betriebsbereit (der Motor der TS wird vor der Übung gestartet) und kuppelt die Saugleitung mit Hilfe des Kupplungsschlüssels und den B- Druckschlauch an die TS an.

Nach dem ***„Wasser marsch!“*** des ATF öffnet er den Druckabgang der TS. Er befestigt die Leinen an der TS. Bei der Wasserförderung hat der die UVV zu beachten, insbesondere sind keine erhöhten Drücke zu fahren. **Bei**

Jugendwettkämpfen nicht mehr als 6 bar.

Der Staffelführer rüstet sich mit einem Handscheinwerfer aus und begibt sich in die Nähe des Verteilers.

Am Ablageplatz rüstet sich nun der ATM mit einem CM- Strahlrohr und zwei C- Druckschläuchen aus. Der ATF nimmt eine Handlampe, einen B- Druckschlauch, eine Arbeitsleine den Verteiler und einen Kupplungsschlüssel (der Verteiler kann auch nach dem Auswerfen des B-Schlauchs genommen werden).

Der ATM begibt sich zur markierten Stelle für den Verteiler. Der ATF begibt sich zur TS und wirft von dort aus den B-Druckschlauch in Richtung Verteiler aus. Der ATF setzt nun den Verteiler und schließt den B- Druckschlauch gemeinsam mit dem ATM am Verteiler an. Nun gibt er den Befehl ***„Maschinist Wasser marsch“***. Dann rollt der ATF den ersten C- Druckschlauch aus, kuppelt erst am Verteiler anschließend die beiden C-Druckschläuche und begibt sich nun zur markierten Stelle an der 45m Linie. Der ATM rollt den zweiten C- Druckschlauch aus und begibt sich zur Markierung an der 45m Linie. **Der ATM hält das Strahlrohr fest, der ATF legt den doppelten Ankerstich um die Kupplungen und den Halbschlag am Ende des CM Strahlrohres.** Der ATF gibt nun den Befehl ***„1. Rohr Wasser marsch!“***. Nach dem „Abschießen“ des Zielfeuers wird das Strahlrohr wieder geschlossen. Der Staffelführer bedient den Verteiler. Nach dem er das Kommando ***„1. Rohr Wasser marsch!“*** des ATF wiederholt hat, öffnet er den Druckabgang.

WT begibt sich zum Ablageplatz. Am Ablageplatz gibt der WTF den Befehl „**zwei Saugschläuche!**“. Der WT nimmt die zwei Saugschläuche und begibt sich damit zur Wasserentnahmestelle. (Trageweise doppelt)

Der Wassertrupp stellt die Wasserversorgung von der Wasserentnahmestelle bis zu TS her. Der WT kuppelt den Saugkorb und die Saugschläuche mit Kupplungsschlüsseln. Danach legt er die Halteleine mit dem Knoten am Saugkorb (Zimmermannstich) und die Ventilleine an. Der WT legt den Zimmermannsstich die Halbschläge und die Ventilleine an. Der WTF gibt den Befehl „**Saugleitung hoch!**“. Nachdem die Saugleitung angekuppelt ist, befiehlt der WTF „**Saugleitung zu Wasser!**“. Der WT bringt die Saugleitung zu Wasser.

Nachdem die Wasserversorgung zur TS hergestellt ist, rüstet sich der WTF am Ablageplatz mit einer Handlampe und der WTM mit 2 C- Druckschläuchen sowie CM-Strahlrohr aus. Der WT begibt sich zum Staffelführer, WTM bleibt am Verteiler beim WTF stehen.

Der WTF meldet dem SF „**Wassertrupp einsatzbereit!**“.

Vornahme des 2. Rohres

Der Staffelführer befiehlt „**Wassertrupp zur Brandbekämpfung 2. Rohr zum rechten Brandabschnitt vor!**“.




Der WTF wiederholt den Befehl.

Der WT verlegt die C- Druckschläuche zum rechten Brandabschnitt. Der WTM verlegt den 2. C-Druckschlauch, der WTF den 1. C-Druckschlauch und kuppelt diesen am Verteiler und in der Mitte zusammen. Der WTM kuppelt das CM-Strahlrohr an der 45m Linie an der markierten Stelle an den C- Druckschlauch an. Der WTF begibt sich zum WTM und gibt das Kommando „**2. Rohr Wasser marsch!**“.

Der Staffelführer wiederholt diesen Befehl und bedient den Verteiler.

Nachdem alle 2 „Zielfeuer“ gefallen sind wird die Zeitnahme gestoppt.

Strahlrohr mit C- Druckschlauch

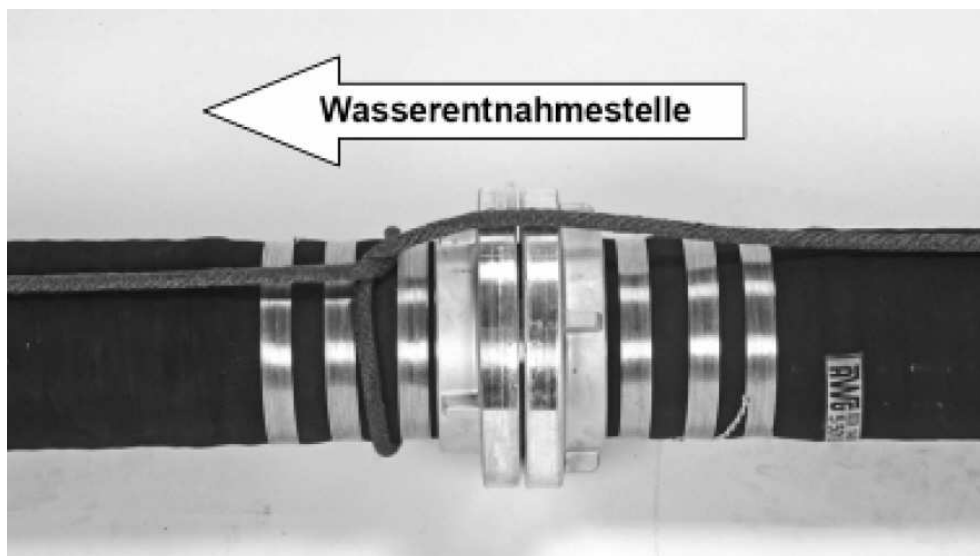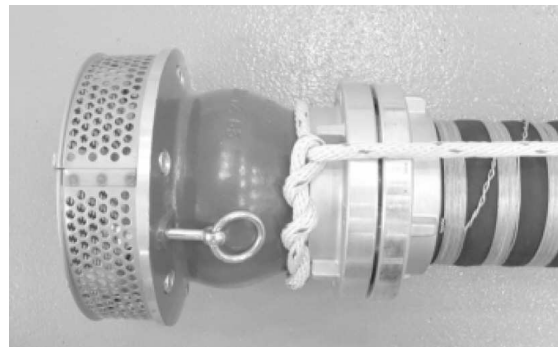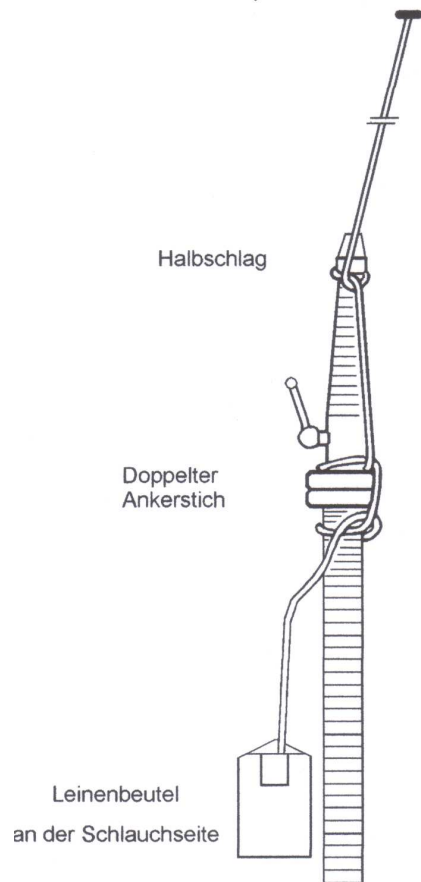

Aufbau Staffelübung

